

給水加圧ポンプ取替業務 仕様書

本仕様書は国頭地区行政事務組合が管理するやんばる環境センター（焼却施設）において使用する給水加圧ポンプ取替業務（別表記載）の仕様について定めるものである。

1 業務目的

焼却施設の維持管理に伴い、安定的稼働に必要な給水加圧ポンプ取替業務を行う。

2 業務名称

給水加圧ポンプ取替業務

3 業務場所

沖縄県国頭郡国頭村字宇嘉 1 1 7 9 - 4 1 6

4 施設名称

やんばる環境センター

5 履行期間

契約締結日の翌日から令和 6 年 1 2 月 2 7 日

6 業務内容

別表のとおりとする。

7 成果品

報告書（A-4 版） 1 部

8 実施日

ごみ処理業務に支障が無いよう組合と調整のうえ、実施すること。

9 秘密の保持

請負者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

1 0 提出書類

受注者は、発注者の指示する様式により予め指示する期日までに次の書類を提出しなければならない。

- 1) 着手届
- 2) 完了届
- 3) その他必要な書類

1 1 設備等の損壊及び事故処理等

請負者は、業務遂行に際し、組合の設備等に損傷を与えることのないよう十分に留意し、業務中に起因した設備の損傷等は請負者の責任において速やかに復旧、対処するものとする。

1 2 検査

本業務は組合の検査合格をもって完了とする。

1 3 疑義

本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、必要に応じて双方協議するものとする。

別表

	数 量	単 位	単 価	金 額
1. 給水加圧ポンプ（制御盤含む）	1	式		
2. 作業工賃費 （取替・設定・試運転含む）	1	式		
3. 雑消耗品費	1	式		
計				
消費税（10%）				
合 計				

※その他必要経費を計上すること。



給水加圧ポンプ取替業務




制御盤



制御盤



給水加圧ポンプ

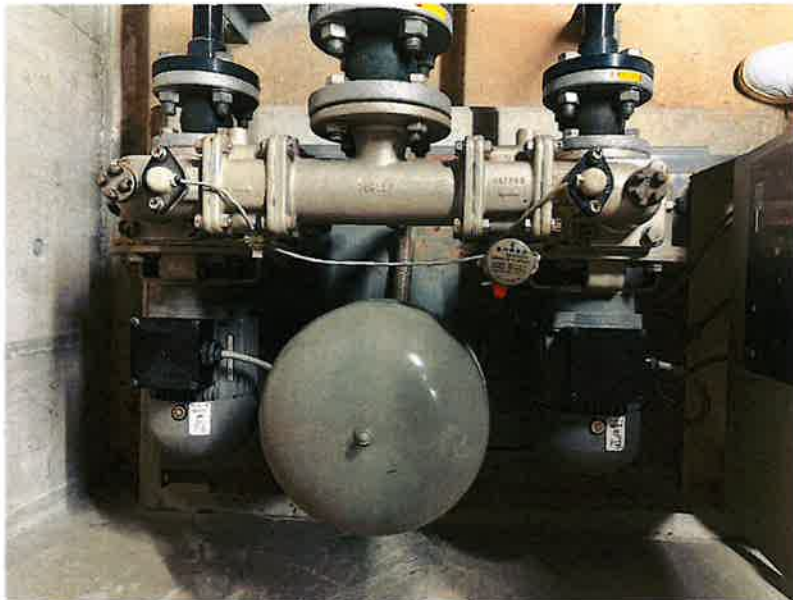

給水加圧ポンプ



給水加圧ポンプ

やんばる環境センター位置図





やんばる環境センター周辺拡大図