

# 国頭地区行政事務組合

## やんばる環境センター有圧換気扇取替業務 仕様書

### 1. 適用

本仕様書は、国頭地区行政事務組合（以下「発注者」という。）が発注するやんばる環境センター有圧換気扇取替業務に適用する。

### 2. 業務の目的

国頭地区行政事務組合が管理する焼却施設の安定稼働を維持することを目的とする。

### 3. 業務名称

やんばる環境センター有圧換気扇取替業務

### 3. 履行場所

沖縄県国頭郡国頭村字宇嘉 1 1 7 9 - 4 1 6（やんばる環境センター）

### 4. 履行期間

契約締結日の翌日から令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで

### 5. 業務内容

1) 別紙 1 に示すとおりとする。

### 6. 成果品

報告書（A-4 版）・・・・・・・・・・1 部

### 7. 一般事項

- 1) 資材の搬入、施工等のスケジュール及び内容については、発注者と協議の上決定する。
- 2) 本業務の保証期間は、引き渡し日より 1 年間とする。保証期間中に、設備異常が発生した場合は、速やかに係員を派遣し、機器の取替、修理等の処置をすること。
- 3) 撤去した廃材については当組合で処分する。

### 8. 秘密の保持

受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

#### 9. 提出書類

受注者は、発注者の指示する様式により予め指示する期日までに次の書類を提出しなければならない。

- 1) 着手届
- 2) 完了届
- 3) その他必要な書類

なお、承認された事項を変更する場合は、その都度承認を受けなければならない。

#### 10. 安全対策等

本業務を実施するにあたり関係法令を遵守し、施設及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任において速やかに対処すること。また、事故が生じた場合は、速やかに発注者に報告をして指示を仰ぐこと。

#### 11. 検 査

本業務は発注者の検査合格をもって完了とする。

なお、納品後に成果品に記入漏れ、不備又は誤りが発見された場合、受注者は速やかに訂正しなければならない。

#### 12. 疑 義

本仕様書に定めのない事項については、速やかに発注者と受注者で協議すること。

別紙

業 務 内 容

場 所	種 類	数 量
電気室 給気ファン	SUS 製フィルターユニット防じん用 有圧換気扇用電動式ステンレス製シャッター 有圧換気扇低騒音ステンレスタイプ三相給気型	1 式
電気室 排気ファン	有圧換気扇用風圧式ステンレス製シャッター 有圧換気扇低騒音ステンレスタイプ三相排気型	1 式
灰バンカー室 排気ファン	有圧換気扇風圧式鋼鉄製シャッター 有圧換気扇低騒音排気専用単相	1 式
施設内 給気ファン	ラインファン 5LFM462,7 三相 200V	1 式

※その他必要経費を計上すること。



環境センター電気室



環境センター電気室  
給気ファン・排気ファン



環境センター電気室  
給気ファン

SUS製フィルターユニット防じん用  
有圧換気扇用電動式ステンレス製シャッター  
有圧換気扇低騒音ステンレスタイプ三相給気型



環境センター電気室  
排気ファン

有圧換気扇用風圧式ステンレス製シャッター  
有圧換気扇低騒音ステンレスタイプ三相排気型




環境センター灰バンカー室  
排気ファン

有圧換気扇風圧式鋼鉄製シャッター  
有圧換気扇低騒音排気専用単相



環境センター電気室  
排気ファン

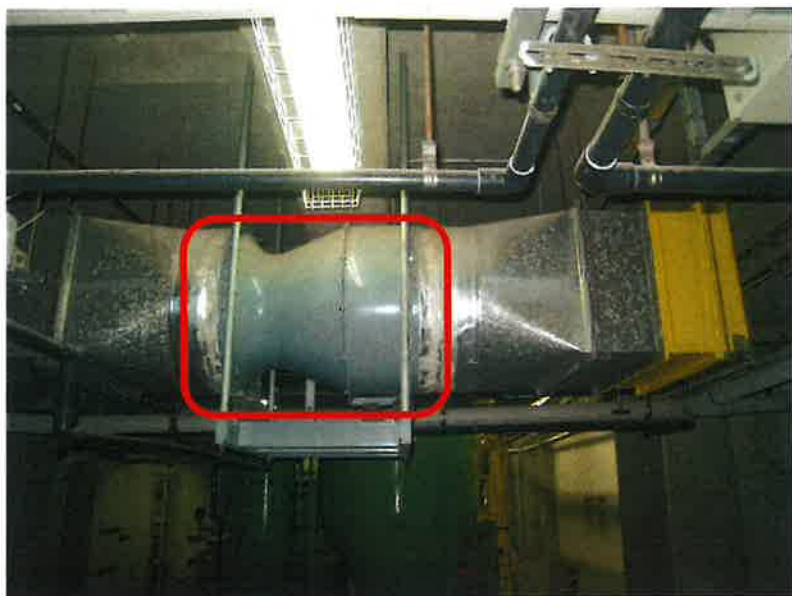

環境センター施設内  
給気ファン

ラインファン 5LFM462,7 三相200V



環境センター施設内  
給気ファン

ラインファン 5LFM462,7 三相200V



## やんばる環境センター位置図





やんばる環境センター周辺拡大図